



## Piezīmes:

1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzādātas Latvijas augstuma sistēmā, metros;
  2. Tran šējas sagatavotājs, cauruļu ieguldīt šānu un tranš ējas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus.
  3. Pirms būvdarbu uzsākš anas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esoš ie un projektētie izmēri.
  4. Vietās, kur nav zināmi precīzi eso šo komunikāciju iebūves dziļumi, ģeoprofilos pieņemti ar apzīmējumu "\*" sekojo š dziļumi: elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēriem 0,7 - 1,0m, ūdensvads (c.a.) 1,60 - 1,80m, siltumtrase 1,20-1,40m, drenā, a - 1,2-1,4m.
  5. Pirms zemes darbu uzsāk šanas precīzēt eso šo ēkļu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu.
  6. Augstuma atzīmju precīzē ar pazemes komunikāciju līdz būvdarbu uzsākš anal.
  7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.
  8. Ar apzīmējumu "P" apzīmēta pārkrituma āka.
  9. Visus šķērsojoš os kabeļus paredzēts ievietot apvalkcauruļē.
  10. Tehnisko risinājumu maiņās gadījumā precīzēt ar autoruzraugu, pasūtītāju un būvuzraugu. Izmaiņas apstiprināt rakstiskā veidā.
  11. Gāzēvadu, sakaru un elektrotīkās kabeļu šķērsojuma vietās veicama tran šējas nostiprināš ana.
- Kabeļiem uzlikt daļiāo aizsargācālu 2,00m uz katru pusi no šķērsojuma vietas un vīrs kabeļa paredzēt brīdīnājuma lentu.
- Atbako elektrotīkās kabeļi guldīt smilti. 20-40 cm vīrs kabeļa izbūvēt marķējuma lentu.
2. Būvuzņēmējam veicot darbus tranšējā, kas dziļāka par 1 metru, veikt tranšēju nostiprināšanu ar vairogiem atbilstoši standarta raseģijumam Nr.2.

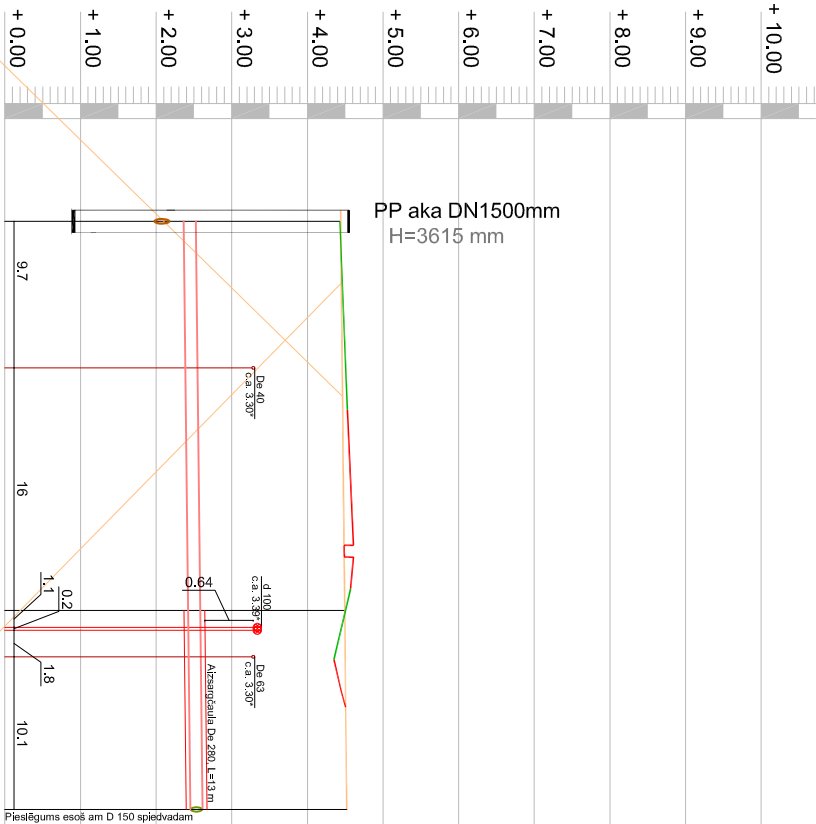

Caurules virsmas atzīme	1	1.98	2.53	2.58	2.61
Projektētā zemes atzīme	2	4.43	4.50	4.52	
Esošā zemes atzīme	3	4.44	4.49	4.52	
Caurules apzīmējums; tips	4	PE100-RC; De160			
Panārtne	5	Beztrān šēju		Beztrān šēju	
Slīpums	6	0,0028		38.89	
	7	25.73		13.17	
Garums (m)	8	KSS		Ksp-1 Ksp-2	
Attālums (m)					
Pļāna elementi					

Būvniecības ierosinātais: <b>Ozolnieku novada pašvaldība,</b> Reģ. Nr. 90001623310, Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolniekos novads, LV-3018 <b>SIA "Ozolnieku KSDU",</b> Reģ. Nr. 41703003356, Kastāņu iela 2, Ozolnieki, Ozolniekos novads, LV-3018				 		Būvprojekts:  "Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā"		  SIA "BM Projekts" Pārslas iela 3B Rīga LV-1002	
				Adrese:  Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads, LV-3018		©All rights reserved. @Izmantojams saskaņā ar autoritēstu likumu			
				Lapas nosaukums:  Kanalizācijas spiedvada ksp garenprofils		Pasvaldības līguma Nr.: 562 Sabiedrības līguma Nr.: 13-2/1 Arhīva Nr.: BM-385			
UKT daļ.vad.	Ingars Timofejevs		10.05.2019		Stadija	Mērogs	Marka	Ras. Nr.	
Izstrādāja:	Ingars Timofejevs		10.05.2019						
					BP	1:100/1:500	UKT	3.5	