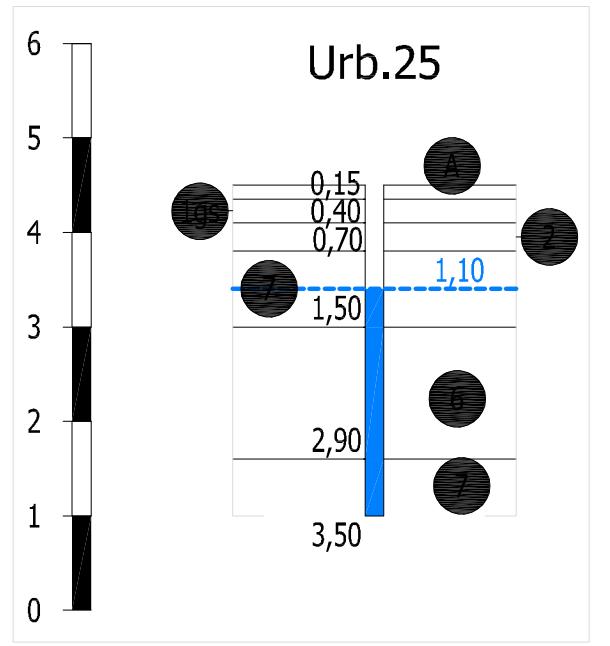

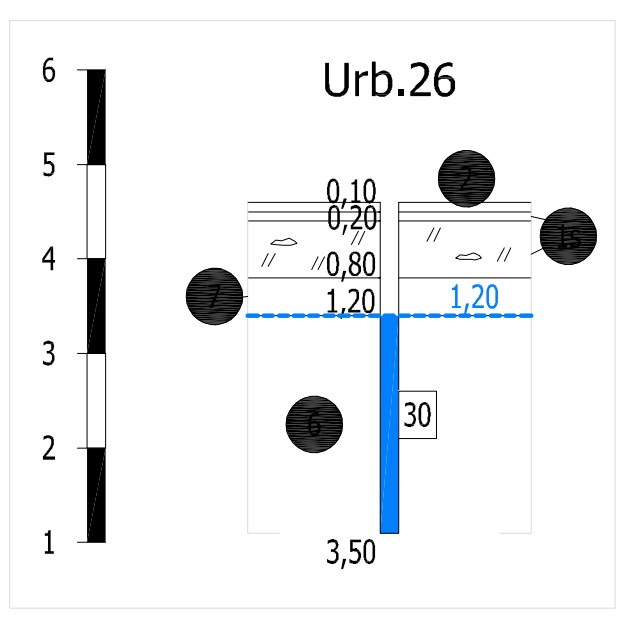

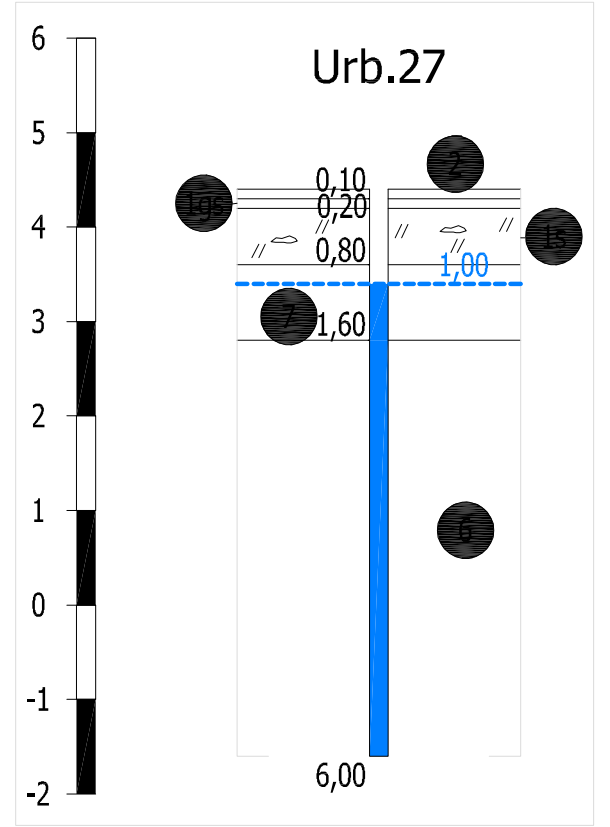

Apzīmējumi:

- Zemes virsma
- A — Asfaltbetona segums
- Br — Bruģakmeņa segums
- Gr — Grants segums
- Projektētais ūdensvads
- Projektētā kanalizācija
- Elektrokabelis (zemsprieguma)
- Elektrokabelis (vidēja sprieguma)
- Eso šs sakaru kabelis
- Eso ša sakaru kanalizācija
- Projektētā sakaru kanalizācijas rezerves caurule
- Apgaismes elektrokabelis
- Gāzes vads
- Eso šais ūdensvads
- Esoš ā saimniec. kanalizācija
- Eso šā lietus kanalizācija

Piezīmes:

1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Latvijas augstuma sistēmā, metros;
2. Tran šejas sagatavoš anu, cauruļu ieguldī šanu un tranš ejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus.
3. Pirms būvdarbu uzsākš anas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esoš ie un projektētie izmēri.
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi eso šo komunikāciju iebūves dziļumi, garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoš i dziļumi: elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80m, siltumtrase 1.20-1.40m, drenā ̧a - 1.2-1.4m.
5. Pirms zemes darbu uzsāk šanas precizēt eso šo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu.
6. Augstuma atzīmju precizēš ana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākš anai.
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.
8. Ar apzīmējumu "P" apzīmēta pārkrituma aka.
9. Visus šķērsojoš os kabeļus paredzēts ievietot apvalkcaurulē.
10. Tehnisko risinājumu maiņas gadījumā precizēt ar autoruzraugu, pasūtītāju un būvuzraugu. Izmaiņas apstiprināt rakstiskā veidā.
11. Gāzesvadu, sakaru un elektrības kabeļu šķērsojuma vietās veicama tran šejas nostiprināš ana.
Kabeļiem uzlikt dalīto aizsargčaulu 2,00m uz katru pusi no šķērsojuma vietas un virs kabeļa paredzēt brīdinājuma lentu.
Atrakto elektrības kabeli guldīt smiltī. 20-40 cm virs kabeļa izbūvēt marķejuma lentu.
12. Būvuzņēmējam veicot darbus tranšejā, kas dziļāka par 1 metru, veikt tranšeju nostiprināšanu ar vairogiem atbilstoši standarta rasējumam Nr.2

Būvniecības ierosinātājs:
Ozolnieku novada pašvaldība,
Reģ. Nr. 90001623310,
Stadiona iela 10, Ozolnieki,
Ozolniekos novads, LV-3018
SIA "Ozolnieku KSDU",
Reģ. Nr. 41703003356,
Kastaņu iela 2, Ozolnieki,
Ozolniekos novads, LV-3018

Ozolnieku KSDU

Būvprojekts:
"Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā"

SIA "BM Projekts"
Pārslas iela 3B
Rīga
LV-1002

Adrese:
Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads, LV-3018

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

UKT daļ.vad.	Ingars Timofejevs		10.04.2019
Izstrādāja:	Ingars Timofejevs		10.04.2019

Lapas nosaukums:
Kanalizācijas tīklu K1 garenprofils
(Eglaines iela)

Pašvaldības līguma Nr.: 562
Sabiedrības līguma Nr.: 13-2/1
Arhīva Nr.: BM-385

Stadija	Mērogs	Marka	Ras. Nr.
BP	1:100/1:500	ŪKT	3.3