



# DZELZSBETONA GRODU AKU VĀKU UZSTĀDĪŠANA AR PĀRSEGUMA KONUSU


## F. AKAS VĀKA IZBŪVE ZALAJĀ ZONĀ

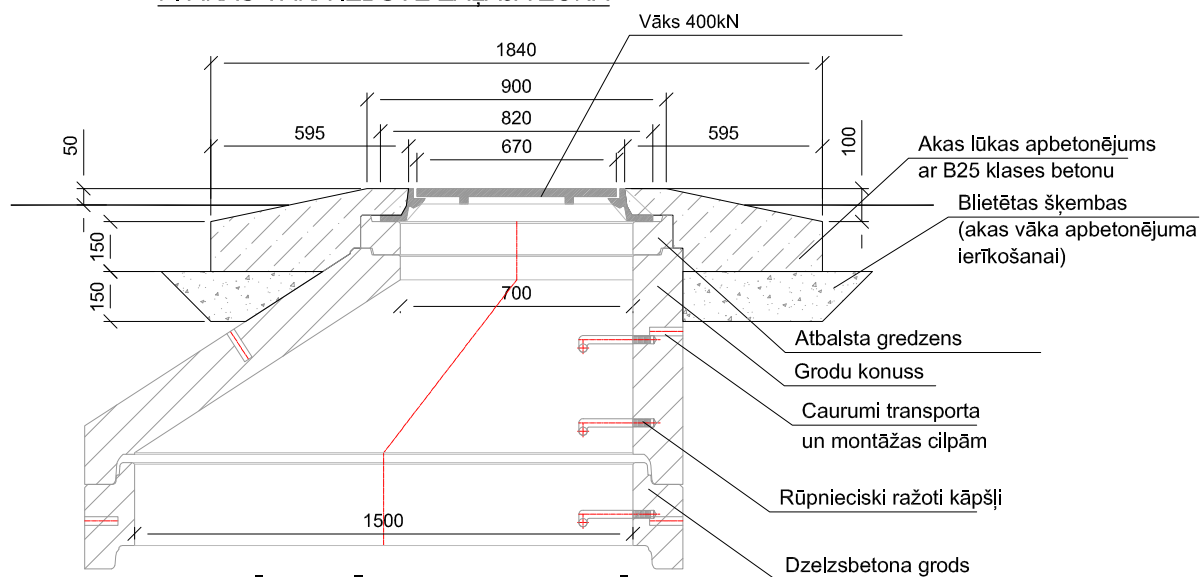

## B. AKAS VĀKA IZBŪVE GRANTS SEGUMĀ

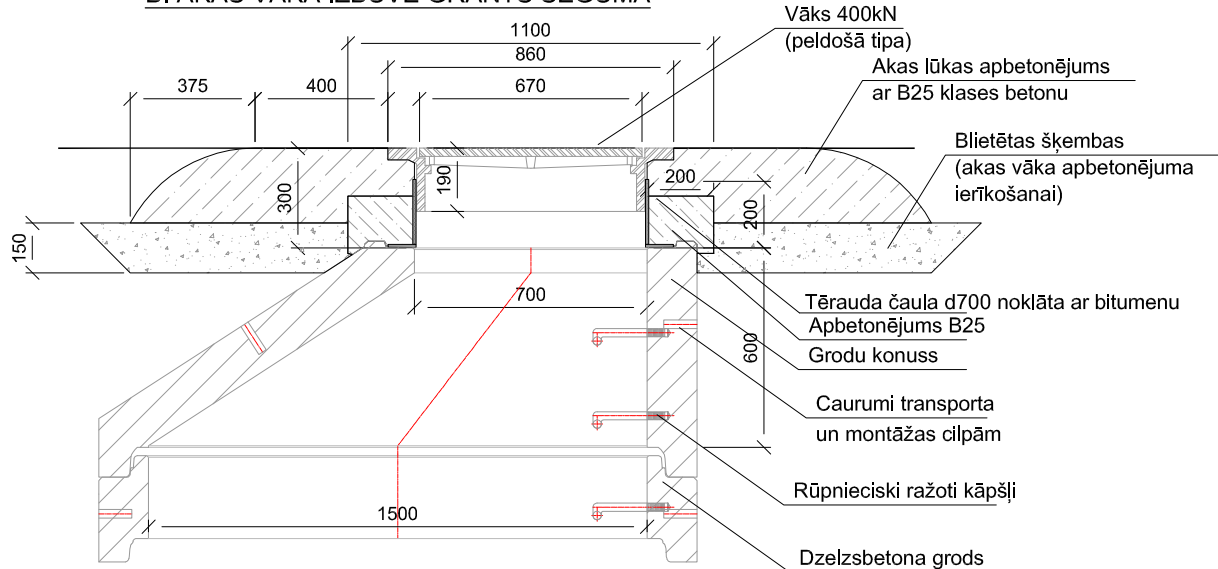

## D. AKAS VĀKA IZBŪVE ASFALTA SEGUMĀ

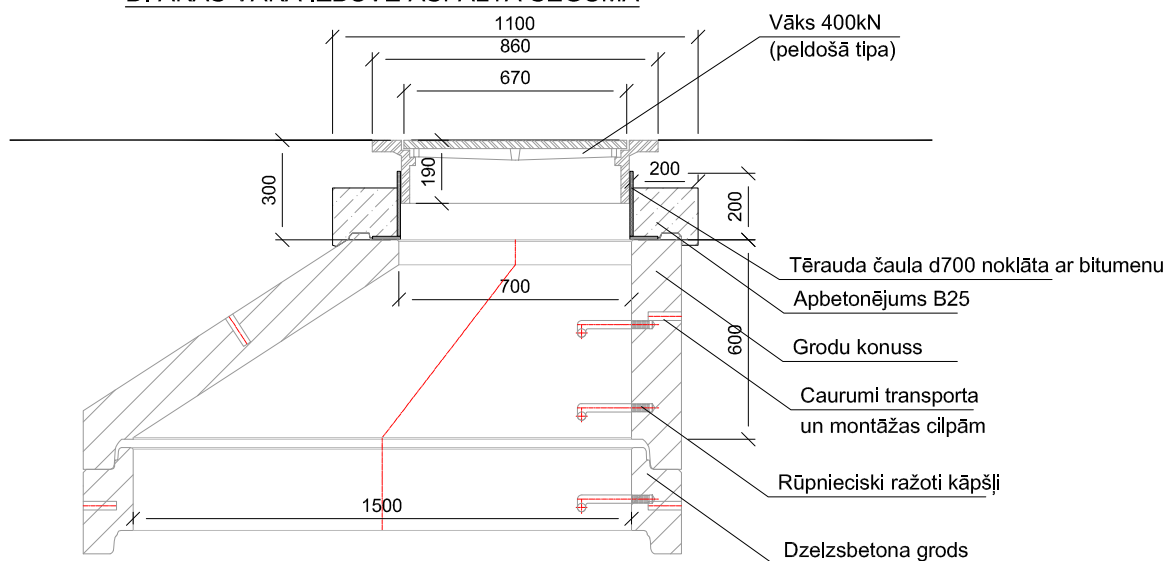

## Piezīmes:

1. Visi izmēri doti milimetros.
2. Augstumu atzīmes precizēt garenprofilos un dabā.
3. Pielikumu skatīt kopā ar citiem ŪKT daļas pielikumiem.
4. Aku vāku apbetonējumam izmantot C25/30 klases betonu.
5. Aku vākiem paredzētā nestspēja ir 400kN.
6. Saskaņojot ar Pasūtītāju, aku vākus grants segumā var izbūvēt 5-10cm zem ceļa seguma.