Pielikums Nr.5

Dzelzsbetona grodu aka Ø1500

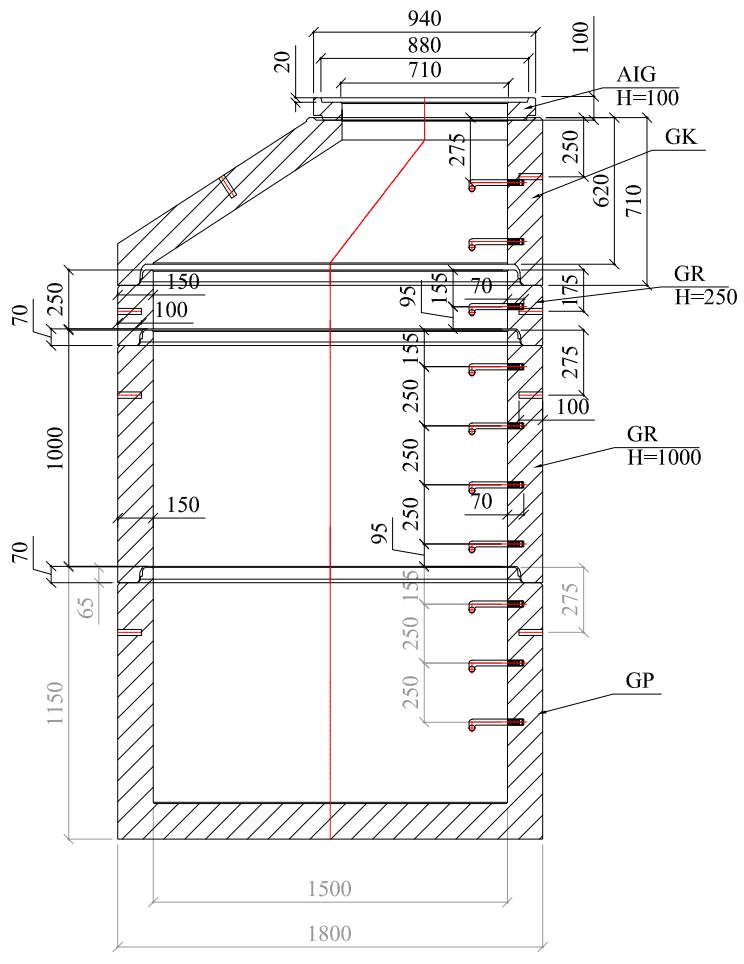

Grodi Ø1500

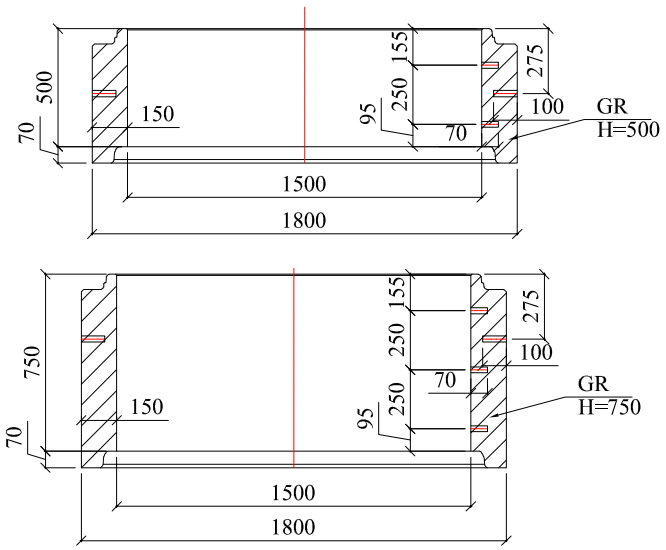

Augstumu izlīdzinošie gredzeni Ø1500

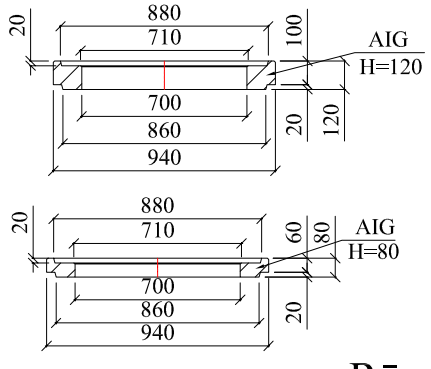

Dzelzsbetona grodu aka Ø1000

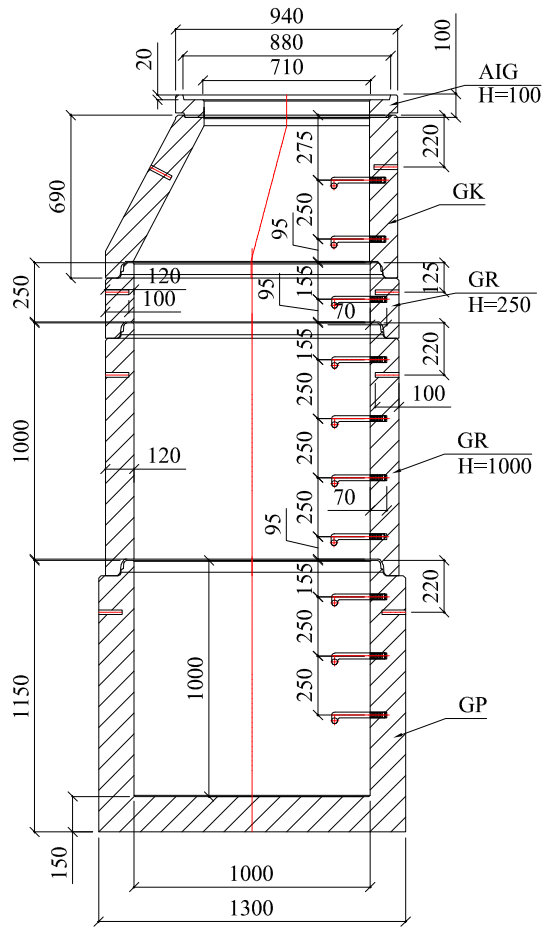

Grodi Ø1000

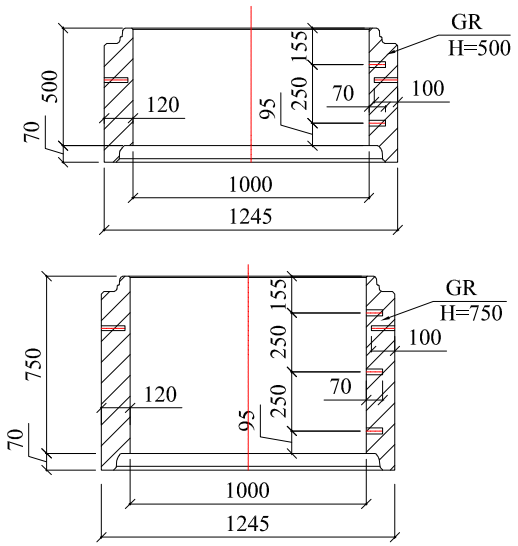

Augstumu izlīdzinošie gredzeni Ø1000

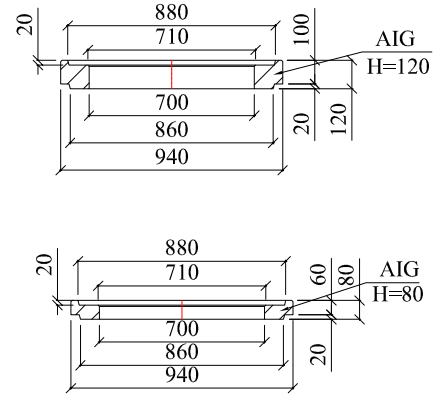

Rūpnieciski ražots kāpslis



Dzelzsbetona grodu savienojuma mezgls

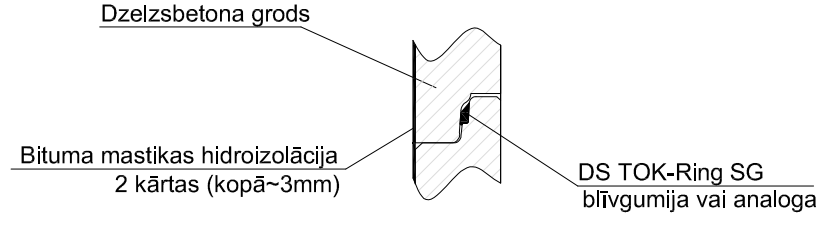

1. Visi izmēri doti milimetros.
2. Zemes virsmas un iebūves atzīmes precizēt tehniskā projekta garenprofilos.
3. Akas komplektāciju sastādīt atbilstoši iebūves dziļumam.
4. H =1,0d, bet ne vairāk kā 0,5m.
5. Ievadcaurules diametru un slīpumu precizēt ģenerālplānos.
6. Dzelzsbetona grodu akām paredzēti rūpnieciski izveidoti caurumi cauruļvadu pievienošanai.
7. Rūpnieciksi ražotajiem kāpšļiem jāatbilst EN 13055 un LVS EN 13101 standartiem.
8. Dzelzsbetona grodu savienojumu blīvgumijām jāatbilst DIN 1917 standartam.
9. Akām paredzēti slēdzami, ar eņģi, kas nodrošina atvēršnu 90° un 110° leņķī, vāki (Ø690 mm).
10. Pielikumu skatīt kopā ar citiem ŪKT sadaļas pielikumiem.