Kanalizācijas dzelzsbetona pārkrituma aka

DN1000

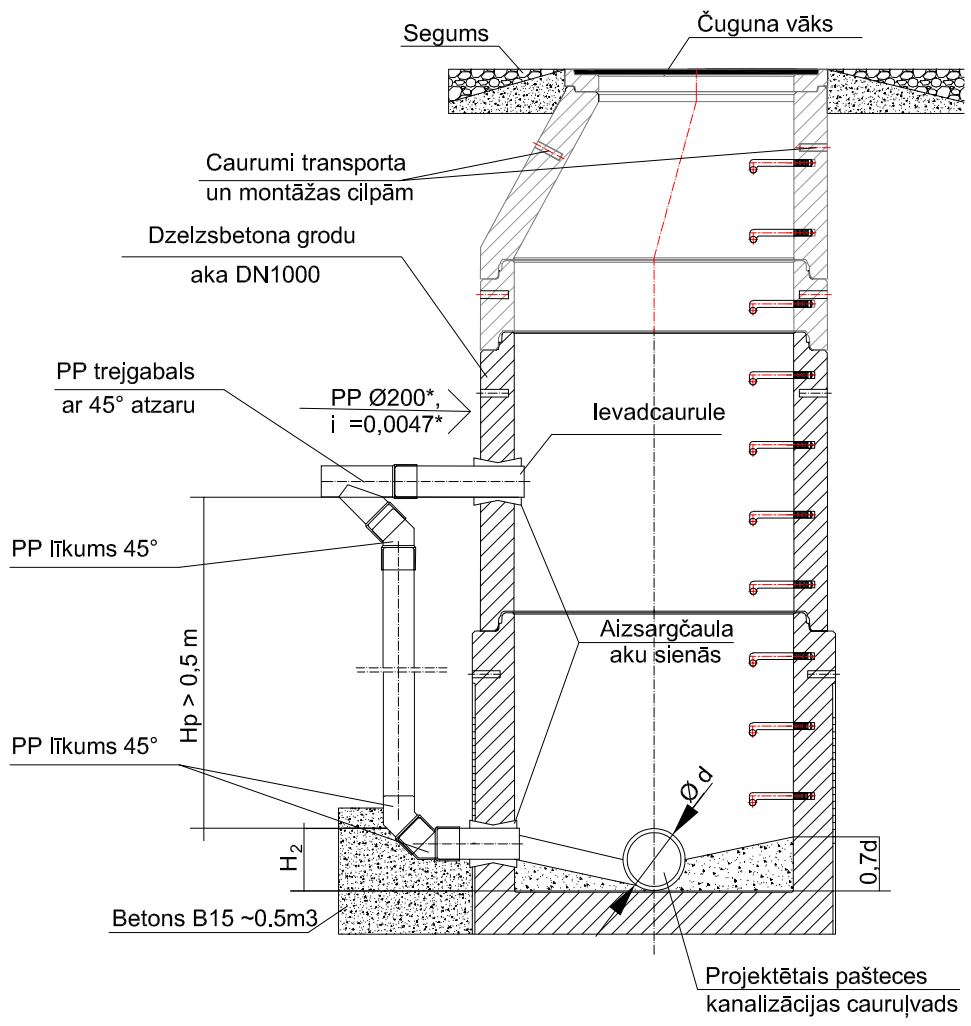

DN1500

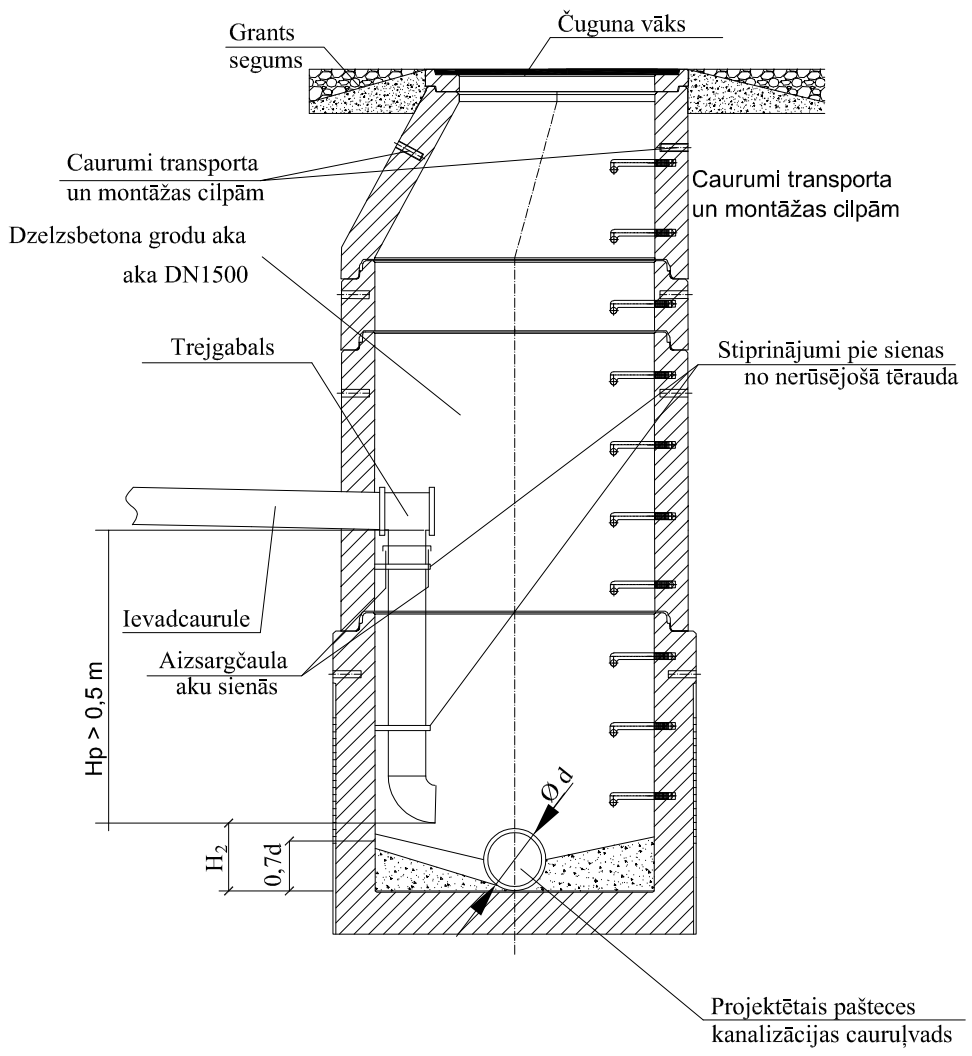

Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros.
2. Caurules iebūvēt atbilstoši ražotāju un būvprojekta norādījumiem.
3. Zemes virsmas un iebūves atzīmes precizēt tehniskā projekta garenprofilos.
4. Projektā paredzēts kontrolakas novietojums uz sarkanās līnijas. Gadījumos, kad sarkanā līnija ir privātīpašumā, kontrolakas novietojums saskaņojams ar īpašnieku.
5. Siltumizolāciju jāparedz, ja caurules iebūves dziļums ir mazāks par 0,7 m, skaitot no zemes virsmas līdz caurules virsai.
6. Caurumi cauruļvadu pievienošanai tiek izveidoti rūpnieciski.
7. Rūpnieciski ražotajiem kāpšļiem jāatbilst EN 13055 un LVS EN 13101 standartiem.
8. Dzelzsbetona grodu savienojumu blīvgumijām jāatbilst DIN 1917 standartam.
9. Akām paredzēti slēdzami, ar eņģi, kas nodrošina atvēršanu 90° un 110° leņķī, vāki (Ø690 mm)
10. Pielikumu skatīt kopā ar citiem ŪKT daļas pielikumiem.